


INSTRUCTIONS DE MONTAGE


POUR LES CENTRALES DURPARK MINI et DURGAS.

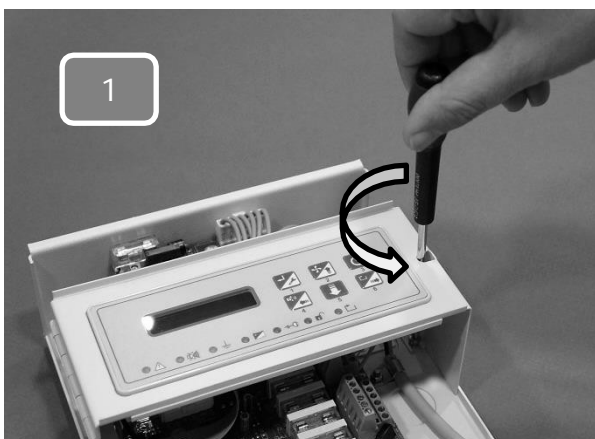

Visser la centrale au mur.

1- À travers l'orifice, insérez un tournevis pour dévisser la vis que se trouve au fond.


2- Soulevez légèrement le tableau de commande afin de dégager la vis. Sous le tableau de commande, une fois entièrement déployé, se trouvent les serre-fils de connexion de la zone et d'alimentation du RÉSEAU 230 VCA.

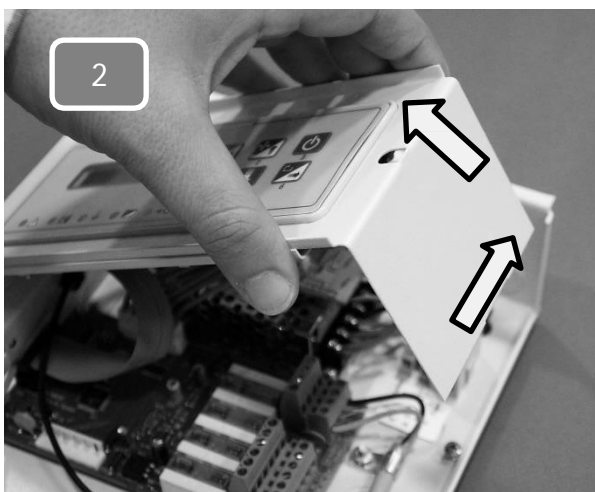

Pour les centrales du modèle DURPARK MINI, vous devrez ôter le connecteur de la source d'alimentation, ce qui vous permettra de rabattre entièrement le tableau de commande.

Une fois le câblage effectué, et redirigé correctement à l'aide de la bride incorporée, effectuez la manœuvre inverse, sans oublier de visser à nouveau la vis. Vérifiez qu'aucun câble ne force ou ne se trouve coincé.

Remarque : Pour du fil de type blindé.

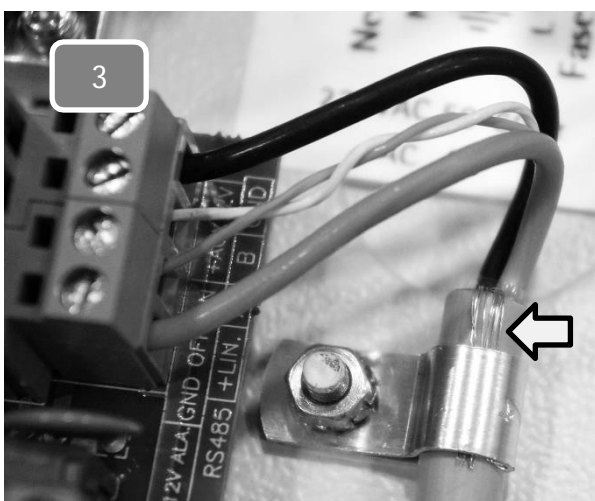

3- Lorsque vous utilisez du câble blindé avec les centrales DURGAS et DURGAS MINI, installez-le tel qu'indiqué sur la photo en utilisant le collier spécial livré avec.

« Emprisonnez » la maille ou le fil de drainage, tel qu'indiqué sur la photo.